

# UCVP36XS

## HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO **Thermador**

SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La conception télescopique de 18 po s'élève pour capter la chaleur, la fumée, la graisse et la vapeur.
- Superbe illumination avec un éclairage DEL blanc multiveaux.
- La conception flexible de la décharge offre 6 configurations pour maximiser l'espace
- Ventilateurs externes ou de conduit pour réduire le bruit, ventilateurs internes pour une meilleure performance
- Équipée d'un mode automatique, d'un dispositif d'arrêt à retardement et d'un voyant de rappel de nettoyage du filtre

### VENTILATEURS ET TRANSITIONS

Ventilateurs externes

VTR1FZ – 600 CFM

VTR2FZ – 1000 CFM

Ventilateurs de conduit

VT11FZ – 600 CFM

VT12FZ – 1000 CFM

Ventilateur flexible

VTD600P – 600 PCM

Transitions pour aspiration descendante avec ventilateurs de conduit et externe

CVTSIDE6 – Transition latérale/arrière de 6 po

CVTSIDE8 – Transition latérale/arrière de 8 po

CVTSIDE10 – Transition latérale/arrière de 10 po

CVTFRONT6 – Plaque frontale ronde de 6 po

CVTFRONT8 – Plaque frontale ronde de 8 po

CVTFRONT10 – Plaque frontale ronde de 10 po

CVDUCT2 – Conduit rectangulaire de 2 pi

CVTRECT2 – Transition pour conduit rectangulaire

### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Mode de fonctionnement	Convertible : Avec conduits / Recirculation
Débit maximal (PCM)	Ventilateur vendu séparément
Nombre de vitesses	3 niveaux
Emplacement du moteur	Externe
Nombre de lumières	2
Type d'ampoules	DEL blanches
Lumens	1520 (500 Lux MIN)
Couleur de la lumière (K)	4000
Registre inclus	Non
Matériau du filtre à graisses	Synthétique lavable
Type de filtre à graisses	Cassette multicouche

### DÉTAILS TECHNIQUES

Courant (A)	10 A
Volts (V)	120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches
Longueur du cordon d'alimentation (po)	30 po

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po)	47 3/8 po x 37 po x 2 3/4 po
Hauteur de la partie externe (po)	18 po
Diamètre du conduit de ventilation interne (po)	8 po
Diamètre du conduit de ventilation externe (po)	6, 8 ou 10 po
Poids net (lb)	47 lb

### ACCESSOIRES (REQUIS)

Ventilateur (vendu séparément)

### GARANTIE

Garantie limitée pièces et main-d'œuvre 2 ans

### ACCESSOIRES (EN OPTION)

Ensemble de recirculation - À utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques

UCVRECIRC

Filtres à charbon de rechange

UCVFILTER

Ensemble d'étanchéité d'aspiration descendante pour table de cuisson au gaz (requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz)

UCV36ST

5 pi Câble de rallonge de panneau électrique

EXTNCE5

Plaques de fixation au plafond

RFPLT600P – Pour utilisation avec le ventilateur externe VTR1FZ

RFPLT1000P – Pour une utilisation avec le ventilateur externe de 1000 PCM VTR2FZ

25 pi Câble de raccordement de ventilateur

Pour une utilisation avec les ventilateurs de conduit, externes et flexibles suivants : VTR1FZ, VTR2FZ, VT11FZ, VT12FZ, VTD600P

# UCVP36XS

HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO




SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>

## VALEURS DE PERFORMANCE HVI

ASPIRATION DESCENDANTE UCVP36XS AVEC VENTILATEUR VTD600P									
Évacuation	Accessoires requis	Pression (pouces d'eau)		Puissance (W)		PCM		Sones	
		Élevée Vitesse	Vitesse de fonctionnement	Élevée Vitesse	Vitesse de fonctionnement	Élevée Vitesse	Vitesse de fonctionnement	Élevée Vitesse	Vitesse de fonctionnement
Avant	Aucun	0.1	0.016	306	69.4	450	180	11.0	1.2
Gauche	Modèle d'adaptateur optionnel : CVTSIDE8	0.1	0.016	297	69.2	410	160	9.0	0.9
Droite		0.1	0.017	297	68.6	400	160	11.0	1.1
Arrière		0.1	0.016	292	68.4	400	160	9.5	1.0
Bas		0.1	0.016	296	68.2	420	170	8.5	0.9
Avant	Aucun	0.25	—	—	—	430	—	—	—
Gauche	Modèle d'adaptateur optionnel : CVTSIDE8	0.25	—	—	—	390	—	—	—
Droite		0.25	—	—	—	380	—	—	—
Arrière		0.25	—	—	—	380	—	—	—
Bas		0.25	—	—	—	400	—	—	—

## DIMENSIONS DE LA HOTTE

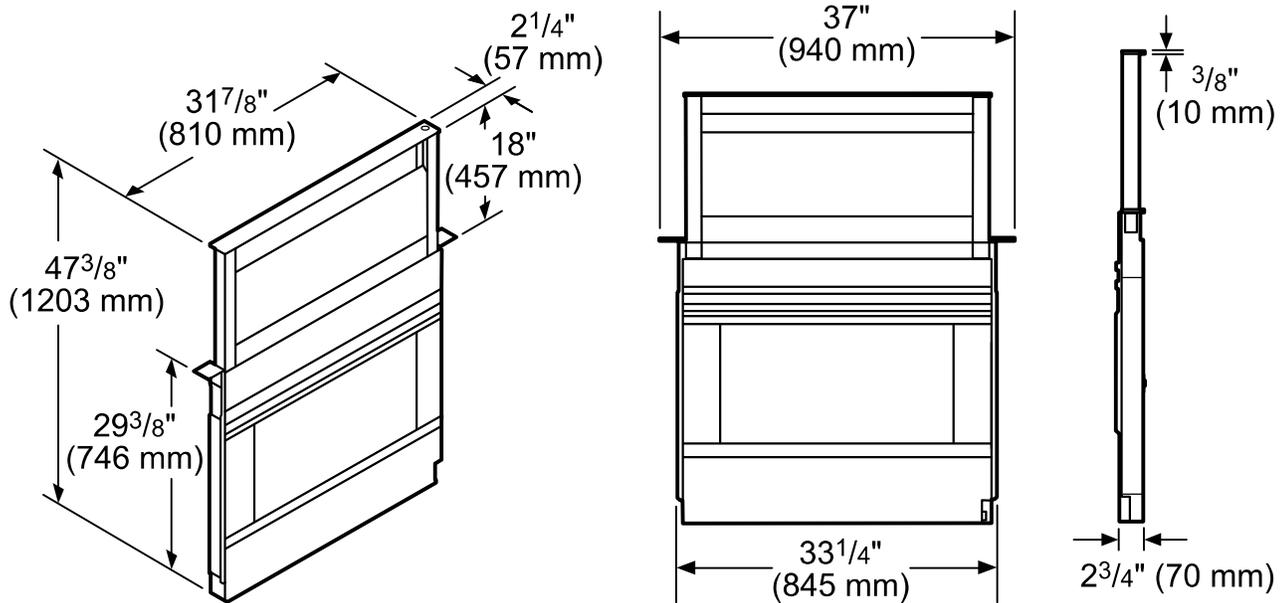

mesures en pouces (mm)


# UCVP36XS

HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO




SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>

## DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE ET DU DÉGAGEMENT

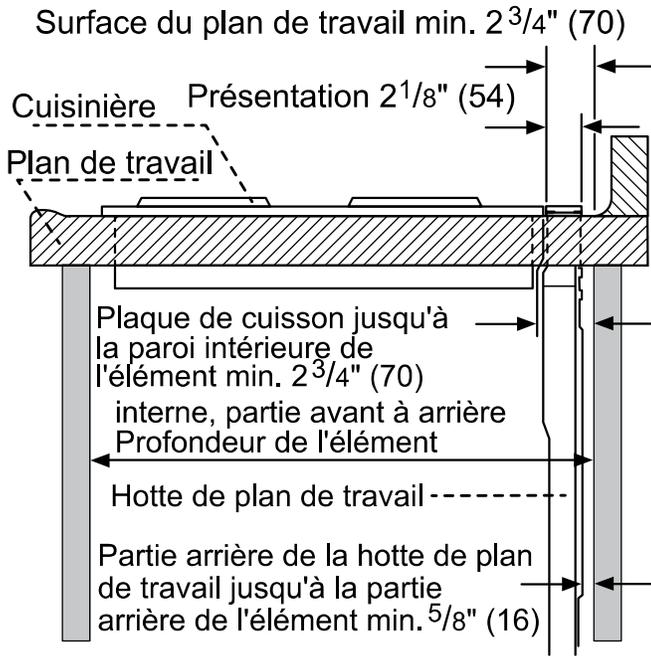

Mesures en pouces et (mm)

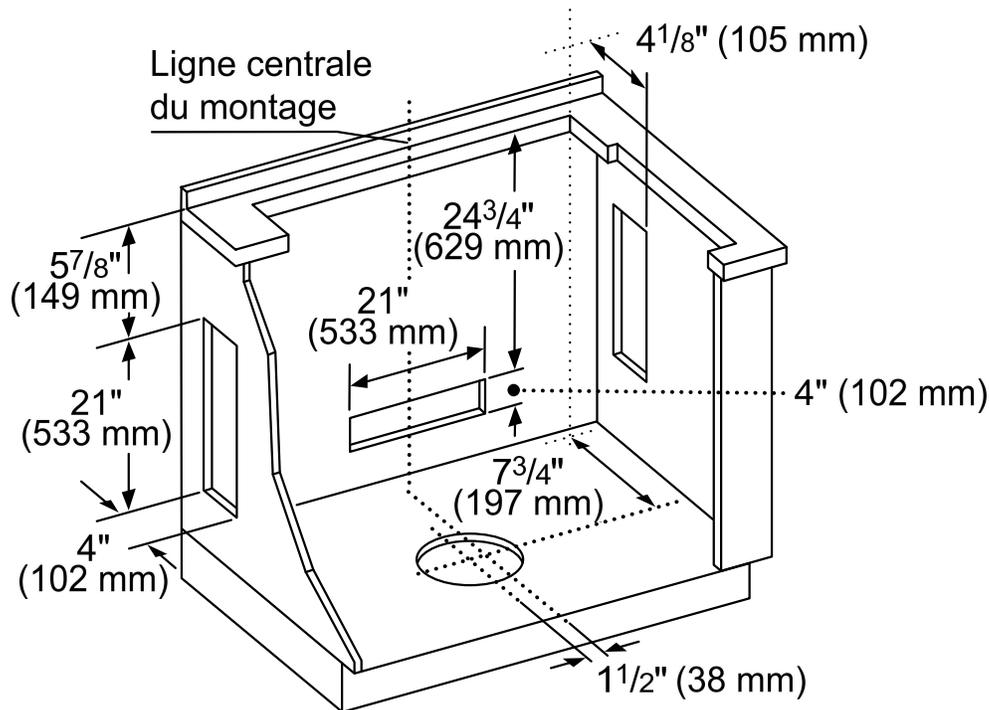

Mesures en pouces (mm)

# UCVP36XS


HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO



SÉRIE MASTERPIECED


PRÉLIMINAIRE

## DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE ET DU DÉGAGEMENT POUR TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES OU À INDUCTION

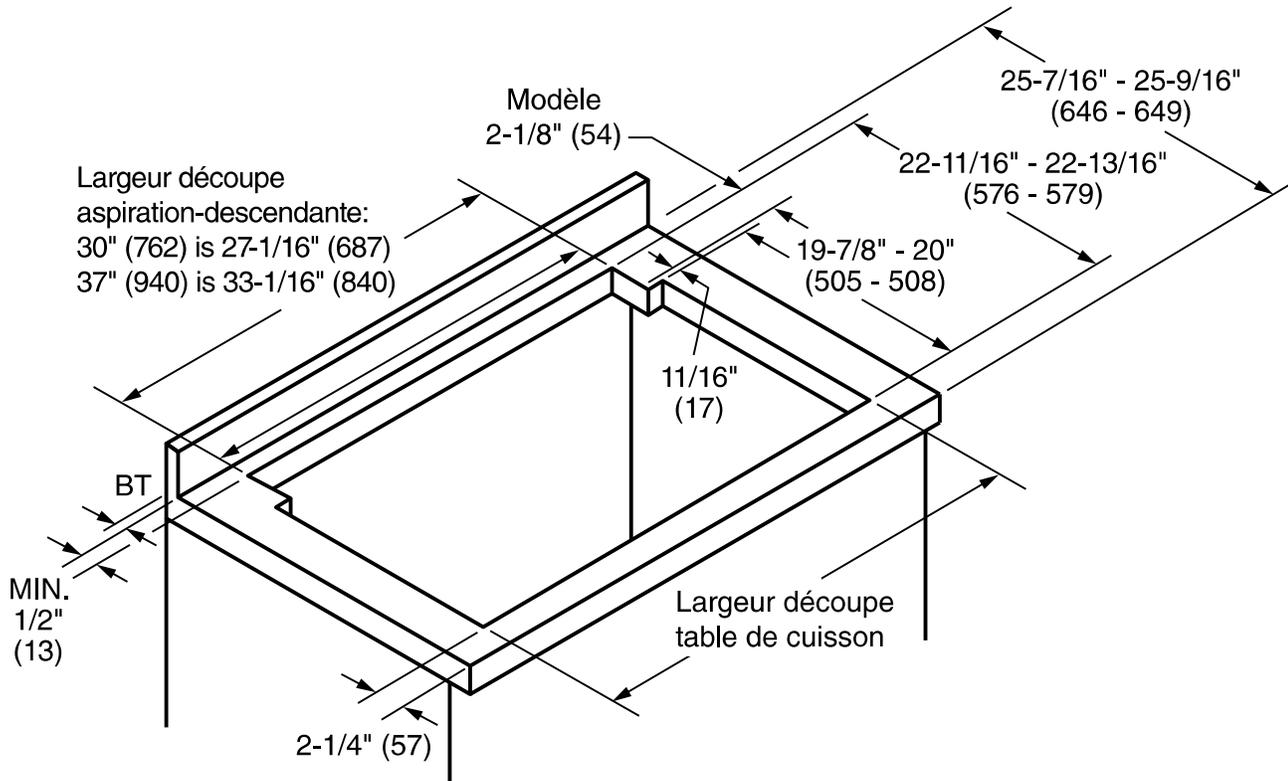

PRÉLIMINAIRE

## DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE ET DU DÉGAGEMENT POUR TABLES DE CUISSON AU GAZ

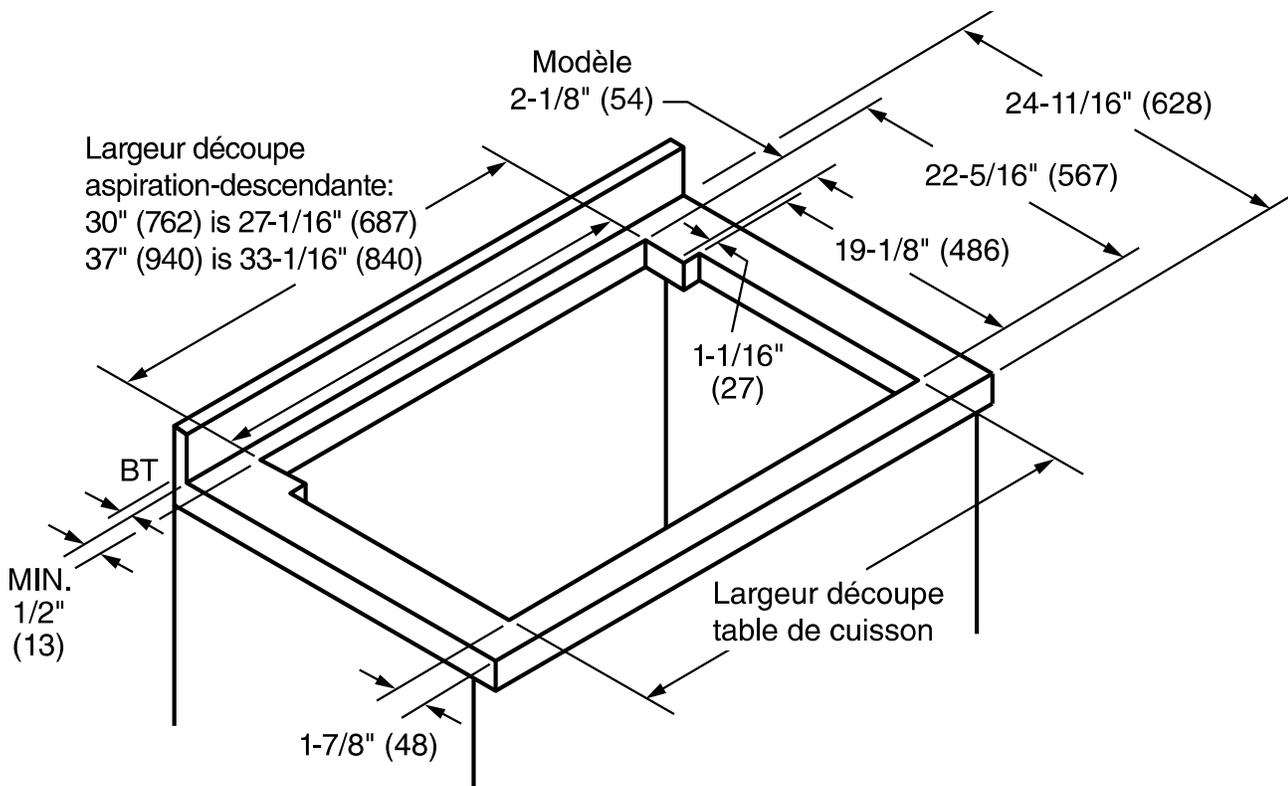

PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

# UCVP36XS

HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO



SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>

PRÉLIMINAIRE


## CHARGE ÉLECTRIQUE

		Ventilateur Externe		Ventilateur De Conduit		Ventilateur Flexible
		VTR1FZ	VTR2FZ	VTI1FZ	VTI2FZ	VTD600P
UCVP36XS	Ampères	3,4	5,5	3,1	5,64	4,5
	Watts	408	660	372	677	540


## INSTALLATION AVEC VENTILATEUR EXTERNE OU DE CONDUIT

### VENTILATEURS EXTERNES OFFERTS

#### VTR1FZ – 600 CFM

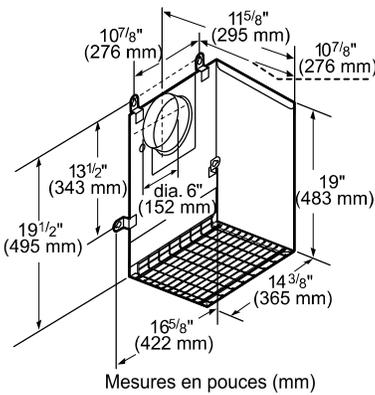


#### VTR2FZ – 1000 CFM

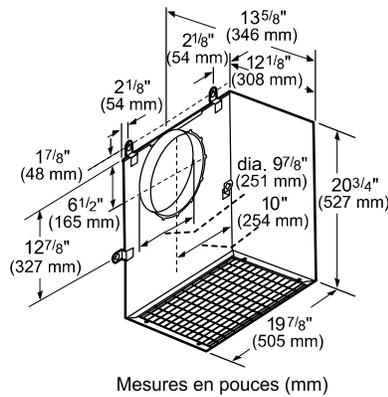


PRÉLIMINAIRE

### PLAQUES DE FIXATION AU PLAFOND OFFERTES

#### RFPLT600P – POUR UTILISATION AVEC LE VENTILATEUR EXTERNE VTR1FZ

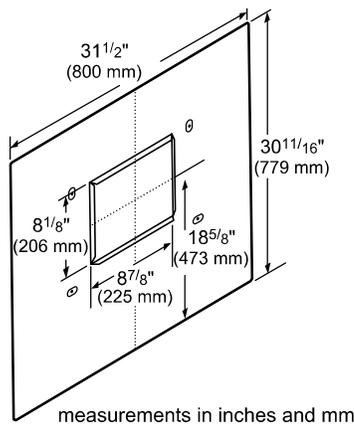

#### RFPLT1000P – POUR UNE UTILISATION AVEC LE VENTILATEUR EXTERNE DE 1000 CFM VTR2FZ

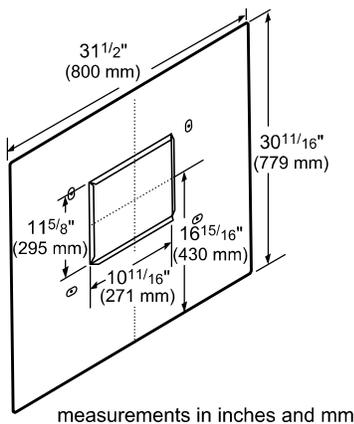

PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

# UCVP36XS

HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO

SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>



PRÉLIMINAIRE


PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE


PRÉLIMINAIRE

INSTALLATION AVEC VENTILATEUR EXTERNE OU DE CONDUIT (SUITE)


TRANSITIONS POUR VENTILATEUR D'ASPIRATION DESCENDANTE

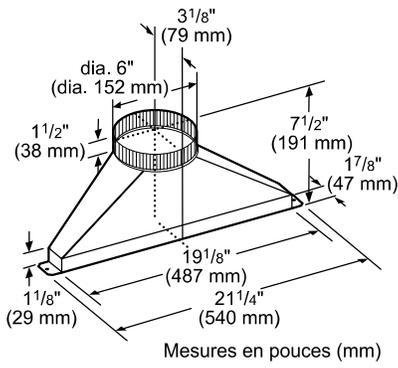


**CVTSIDE6**  
La transition ronde de 6 po permet une ventilation à gauche, à droite ou à l'arrière. À utiliser avec les ventilateurs de conduit et externes, et les conduits avec des raccords ronds de 6 po.

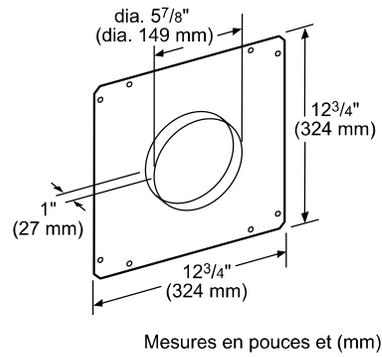


**CVTFRONT6**  
La plaque d'encastrement avant de 6 po permet une ventilation frontale. À utiliser avec les ventilateurs de conduit et externes, et les conduits avec des raccords ronds de 6 po.

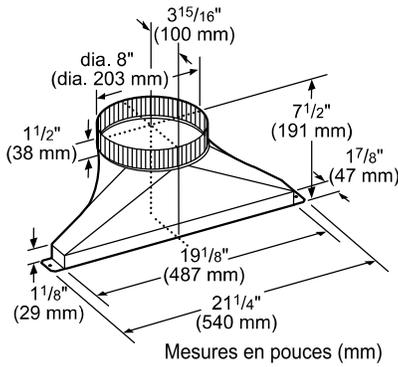


**CVTSIDE8**  
La transition ronde de 8 po permet une ventilation à gauche, à droite ou à l'arrière. À utiliser avec le ventilateur VTD600P dans une installation de conduit, et les conduits avec des raccords ronds de 8 po.

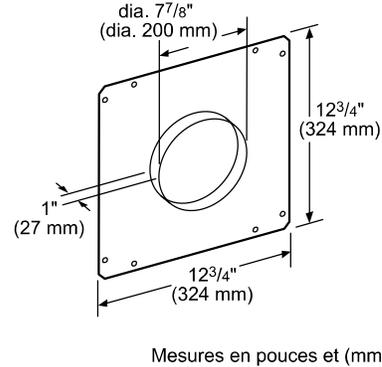


**CVTFRONT8**  
La plaque ronde avant de 8 po permet une ventilation descendante frontale. À utiliser avec le ventilateur VTD600P dans une installation de conduit, et les conduits avec des raccords ronds de 8 po.

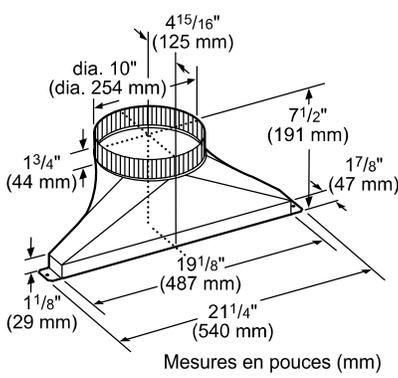


**CVTSIDE10**  
La transition ronde de 10 po permet une ventilation à gauche, à droite ou à l'arrière. À utiliser avec les ventilateurs de conduit et externes, et les conduits avec des raccords ronds de 10 po.

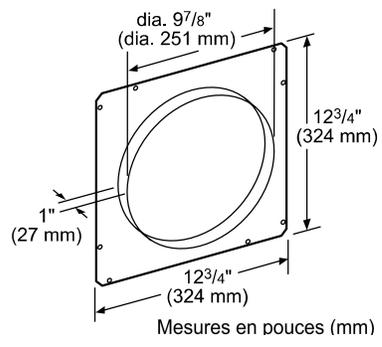

**CVTFRONT10**  
La plaque d'encastrement avant de 10 po permet une ventilation frontale. À utiliser avec les ventilateurs de conduit et externes, et les conduits avec des raccords ronds de 10 po.

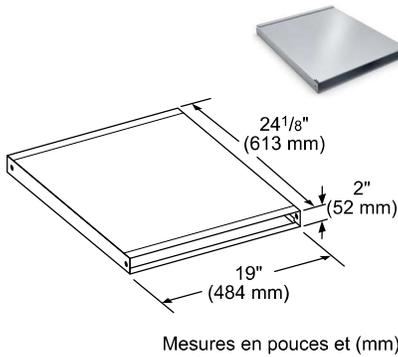

**CVDUCT2**  
Conduit rectangulaire de 2 pi de longueur x 1 7/8 po de profondeur et 19 po de largeur. La transition CVDUCT2 est nécessaire pour connecter directement le CVDUCT2 aux côtés ou à l'arrière du boîtier à aspiration descendante. Peut être utilisé comme rallonge pour évacuer l'air à travers une armoire ou un mur, et peut être coupé pour en modifier la longueur. Pour une utilisation avec l'installation d'applications de ventilateurs de conduit ou externes avec CVTSIDE6, CVTSIDE8 et CVTSIDE10.

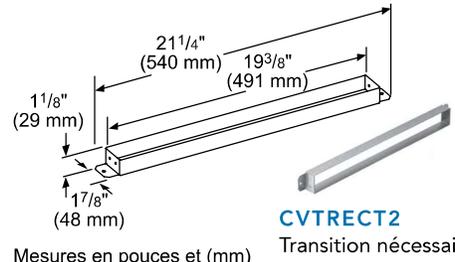

**CVTRECT2**  
Transition nécessaire pour raccorder le conduit rectangulaire CVDUCT2 au boîtier à aspiration descendante à gauche, à droite ou à l'arrière.

# UCVP36XS

HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO




SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>

PRÉLIMINAIRE  
PRÉLIMINAIRE  
PRÉLIMINAIRE  
PRÉLIMINAIRE


## INSTALLATION AVEC VENTILATEUR EXTERNE OU DE CONDUIT (SUITE)

### VENTILATEURS DE CONDUIT OFFERTS

#### VT11FZ – 600 CFM

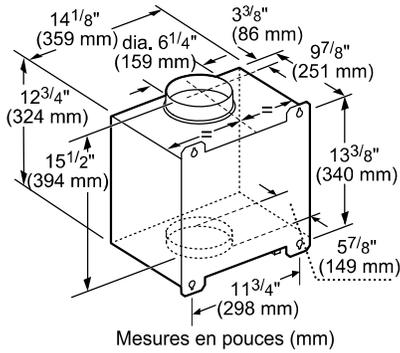


#### VTI2FZ – 1000 CFM

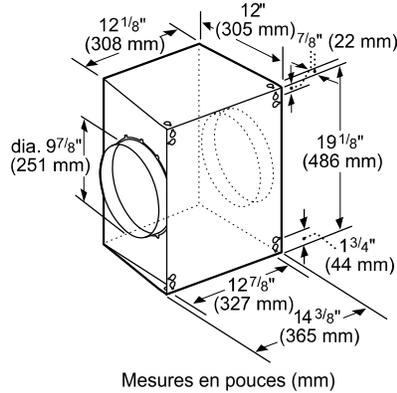


### VENTILATEUR FLEXIBLE OFFERT

#### VTD600P – 600 CFM

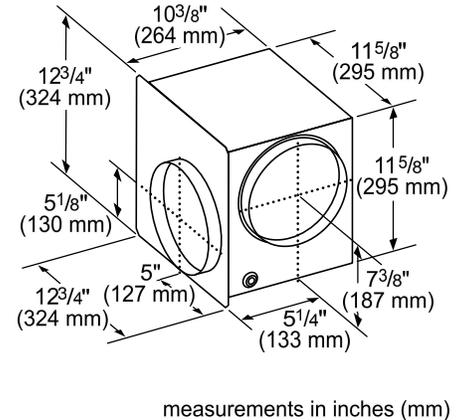

### ACCESSOIRES EN OPTION

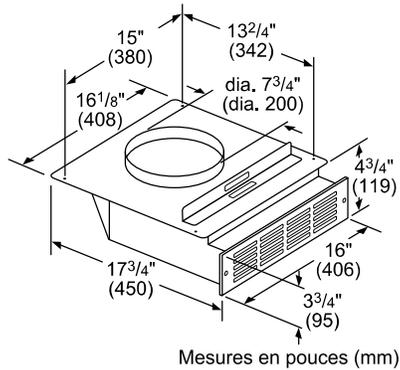

#### ENSEMBLE DE RECIRCULATION UCVRECIRC

Inclus 1 filtre à charbon et 1 plaque d'évent en grillage métallique (ventilateur vendu séparément). Utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques




#### FILTRE À CHARBON DE RECHANGE UCVFILTER

Inclus 1 filtre à charbon de rechange pour l'ensemble de recirculation UCVRECIRC



#### EXTNCES

Ce câble de 5 pi permet de déplacer le panneau électrique afin d'offrir une flexibilité d'installation complète pour toutes les configurations de conduits lors de l'installation de l'aspiration descendante. Possibilité de connecter deux câbles ensemble pour former un câble de 10 pieds.

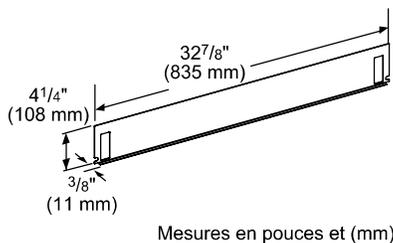

#### ENSEMBLE DE GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DE TABLE DE CUISSON AU GAZ POUR HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE UCV36ST

Comprend les garnitures, le joint d'étanchéité, la grille métallique et les attaches. Requis pour les installations avec tables de cuisson au gaz de 36 po.

#### EXTNCB25W

Pour une utilisation avec les ventilateurs de conduit, externes et flexibles suivants : VTR1FZ, VTR2FZ, VT11FZ, VTI2FZ, VTD600P

# UCVP36XS

## HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO

SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>




PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE


PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

### INSTALLATION DE VENTILATEUR FLEXIBLE – EXEMPLE D'ÉVACUATION AVANT

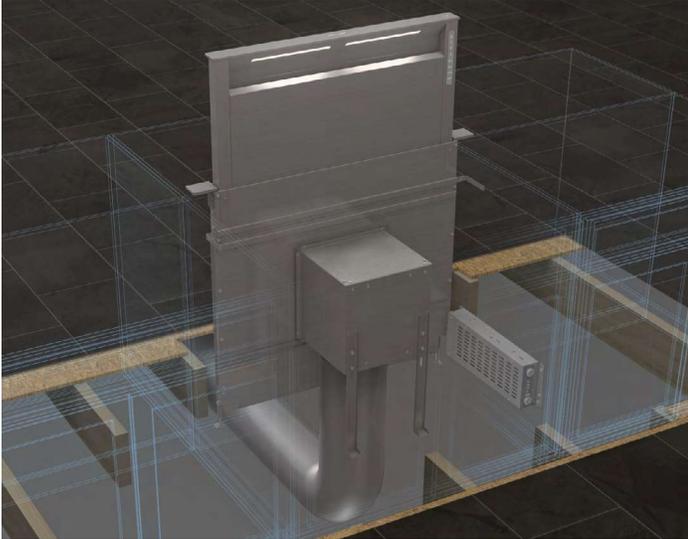


#### VENTILATEUR REQUIS

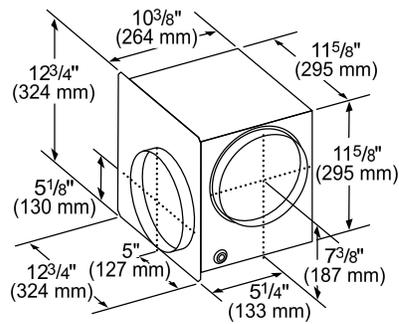

**VTD600P – 600 PCM**  
Le ventilateur flexible de 600 PCM peut être installé comme un ventilateur interne ou de conduit

Mesures en pouces (mm)

#### ACCESSOIRES EN OPTION

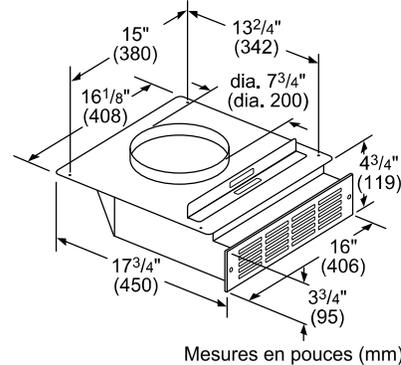


Mesures en pouces (mm)



#### ENSEMBLE DE RECIRCULATION UCVRECIRC

Inclus 1 filtre à charbon et 1 plaque d'évent en grillage métallique (ventilateur vendu séparément). Utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques

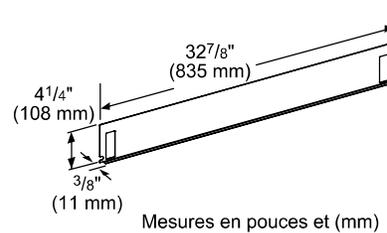

Mesures en pouces et (mm)

#### ENSEMBLE DE GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DE TABLE DE CUISSON AU GAZ POUR HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE UCV36ST

Comprend les garnitures, le joint d'étanchéité, la grille métallique et les attaches. Requis pour les installations avec tables de cuisson au gaz de 36 po.

#### FILTRE À CHARBON DE RECHANGE UCVFILTER

Inclus 1 filtre à charbon de rechange pour l'ensemble de recirculation UCVRECIRC



#### EXTNCES

Ce câble de 5 pi permet de déplacer le panneau électrique afin d'offrir une flexibilité d'installation complète pour toutes les configurations de conduits lors de l'installation de l'aspiration descendante. Possibilité de connecter deux câbles ensemble pour former un câble de 10 pieds.



#### APPLICATION

- Application frontale descendante avec un espace sous la ligne de plancher pour le réseau de conduits\*
- Ventilateur interne avec application frontale descendante pouvant être utilisé avec la trousse de recirculation en option\*
- Ventilateur interne pivotant pour évacuation à gauche ou à droite
- Coude et conduits non inclus

\*Pour les applications de conduits descendants avant uniquement, le panneau électrique doit être monté à distance. Le câble de rallonge de 5 pi EXTNCES est un accessoire offert en option pour connecter une hotte à aspiration descendante à un panneau électrique placé à distance. Se référer au manuel d'installation.

# UCVP36XS

HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO

SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>




PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE


PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

## INSTALLATION DE VENTILATEUR FLEXIBLE – EXEMPLE D'ÉVACUATION AVANT AVEC VENTILATEUR FLEXIBLE SOUS LA LIGNE DE PLANCHER

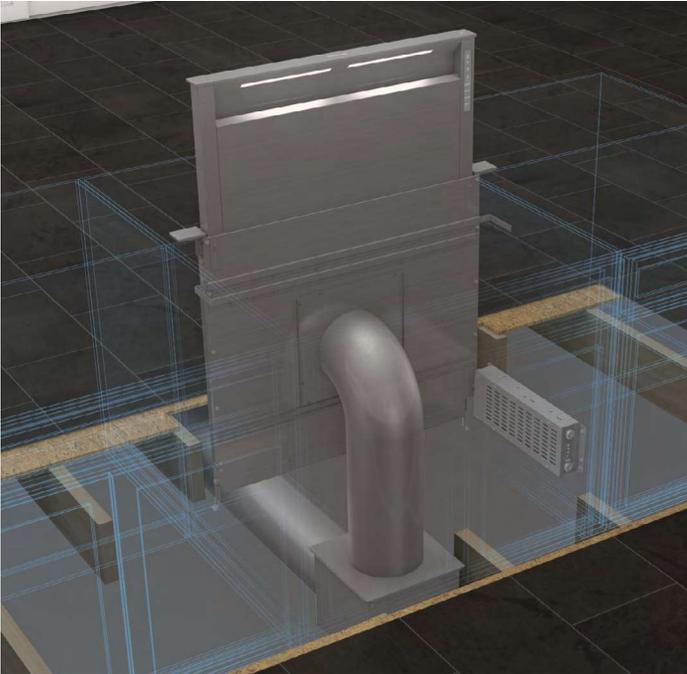

### VENTILATEUR REQUIS

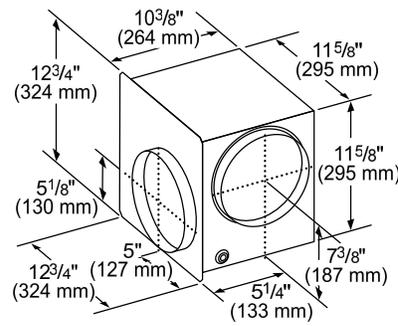


Mesures en pouces (mm)

### VTD600P – 600 PCM

Le ventilateur flexible de 600 PCM peut être installé comme un ventilateur interne ou de conduit

### ACCESSOIRES REQUIS

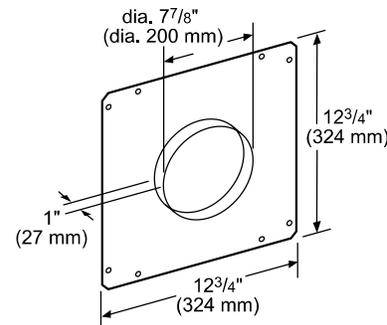

Mesures en pouces et (mm)




### CVTFRONT8

La plaque ronde avant de 8 po permet une ventilation descendante frontale. À utiliser avec le ventilateur VTD600P dans une installation de conduit, et les conduits avec des raccords ronds de 8 po.


### APPLICATION

- Application frontale descendante avec un espace sous la ligne de plancher pour le réseau de conduits\*
- Coude et conduits non inclus

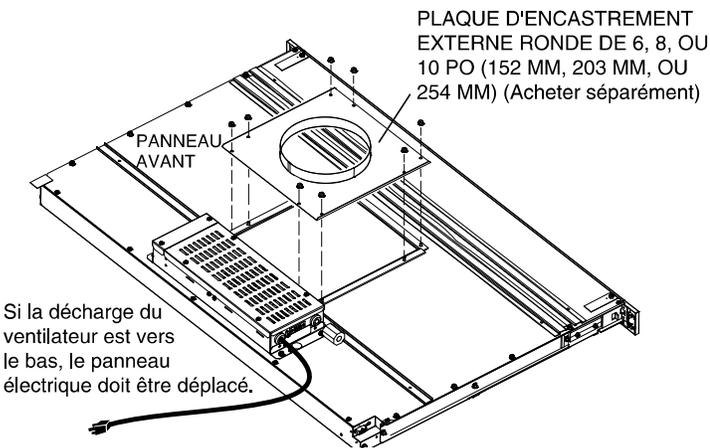

Si la décharge du ventilateur est vers le bas, le panneau électrique doit être déplacé.

### ACCESSOIRES EN OPTION

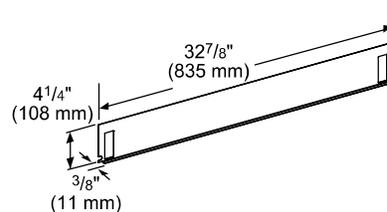

Mesures en pouces et (mm)



### ENSEMBLE DE GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DE TABLE DE CUISSON AU GAZ POUR HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE UCV36ST

Comprend les garnitures, le joint d'étanchéité, la grille métallique et les attaches. Requis pour les installations avec tables de cuisson au gaz de 36 po.



### EXTNCES

Ce câble de 5 pi permet de déplacer le panneau électrique afin d'offrir une flexibilité d'installation complète pour toutes les configurations de conduits lors de l'installation de l'aspiration descendante. Possibilité de connecter deux câbles ensemble pour former un câble de 10 pieds.

\*Pour les applications de conduits descendants avant, le panneau électrique doit être monté à distance. Le câble de rallonge de 5 pi EXTNCES5 est un accessoire offert en option pour connecter une hotte à aspiration descendante à un panneau électrique placé à distance. Se référer au manuel d'installation.

# UCVP36XS

## HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO

SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>




PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE


PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

### INSTALLATION DE VENTILATEUR FLEXIBLE – EXEMPLE D'ÉVACUATION GAUCHE OU DROITE

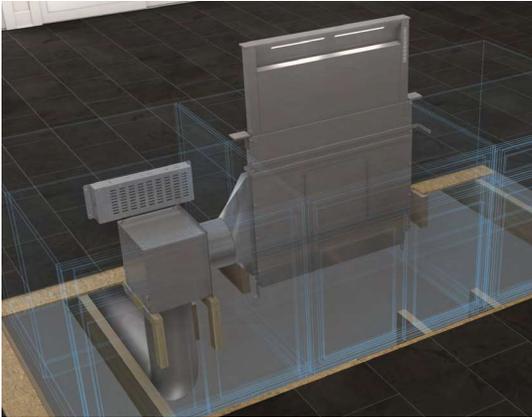

Évacuation du côté gauche

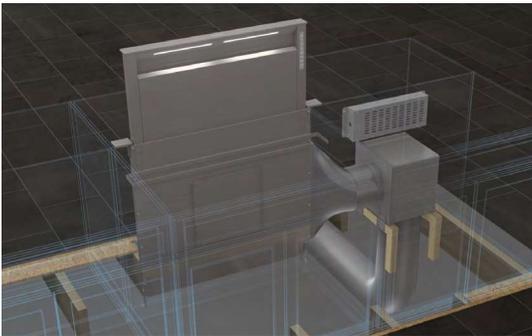


Évacuation du côté droit

#### APPLICATION

- Options d'évacuation à gauche ou à droite pour préserver l'espace de rangement précieux de la cuisine ou si le système de conduits se prête mieux à ces configurations\*
- Nécessite un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et la transition
- Le ventilateur doit être accessible pour l'entretien
- Coude et conduits non inclus

#### VENTILATEUR REQUIS

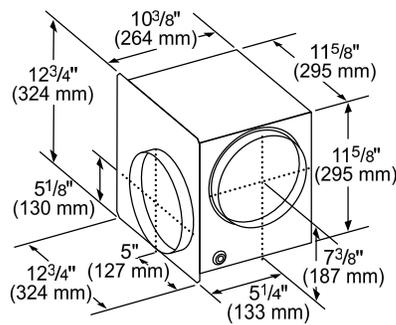


Mesures en pouces (mm)

#### VTD600P – 600 PCM

Le ventilateur flexible de 600 PCM peut être installé comme un ventilateur interne ou de conduit

#### ACCESSOIRE REQUIS

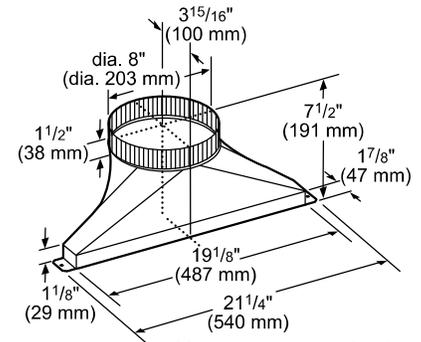


Mesures en pouces (mm)

#### CVT5IDE8

La transition ronde de 8 po permet une ventilation à gauche ou à droite. À utiliser avec le ventilateur VTD600P dans une installation de conduit, et les conduits avec des raccords ronds de 8 po.



#### ACCESSOIRES EN OPTION

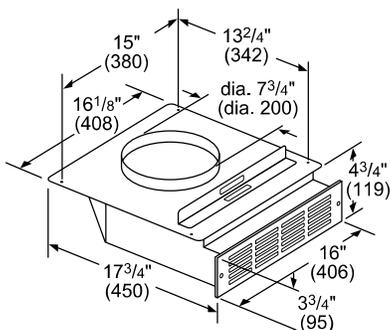

Mesures en pouces (mm)



#### ENSEMBLE DE RECIRCULATION UCVRECIRC

Inclus 1 filtre à charbon et 1 plaque d'évent en grillage métallique (ventilateur vendu séparément). Utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques seulement.



#### FILTRE À CHARBON DE RECHANGE UCVFILTER

Inclus 1 filtre à charbon de rechange pour l'ensemble de recirculation UCVRECIRC



#### ENSEMBLE DE GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DE TABLE DE CUISSON AU GAZ POUR HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE UCV36ST

Comprend les garnitures, le joint d'étanchéité, la grille métallique et les attaches. Requis pour les installations avec tables de cuisson au gaz de 36 po.



#### EXTNC5

Ce câble de 5 pi permet de déplacer le panneau électrique afin d'offrir une flexibilité d'installation complète pour toutes les configurations de conduits lors de l'installation de l'aspiration descendante. Possibilité de connecter deux câbles ensemble pour former un câble de 10 pieds.

\*Pour les applications de conduits descendants avant uniquement, le panneau électrique doit être monté à distance. Le panneau électrique peut aussi être monté à distance dans d'autres configurations d'évacuation si désiré. Le câble de rallonge de 5 pi EXTNC5 est un accessoire offert en option pour connecter une hotte à aspiration descendante à un panneau électrique placé à distance. Se référer au manuel d'installation.

**REMARQUE :** Certaines applications peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Les évacuations latérales et arrière nécessitent un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et/ou le réseau de conduits. Se référer au manuel d'installation.

# UCVP36XS

## HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO

SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>



PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE


PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

### INSTALLATION DE VENTILATEUR FLEXIBLE – EXEMPLE D'ÉVACUATION DESCENDANTE OU ARRIÈRE



Évacuation arrière

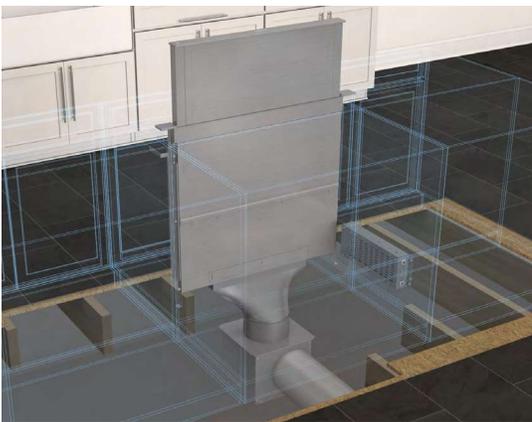


Évacuation descendante

#### APPLICATION


- Options d'évacuation à l'arrière ou au bas pour préserver l'espace de rangement précieux de la cuisine ou si le système de conduits se prête mieux à ces configurations\*
- Nécessite un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et la transition
- Le ventilateur doit être accessible pour l'entretien
- Coude et conduits non inclus

#### VENTILATEUR REQUIS

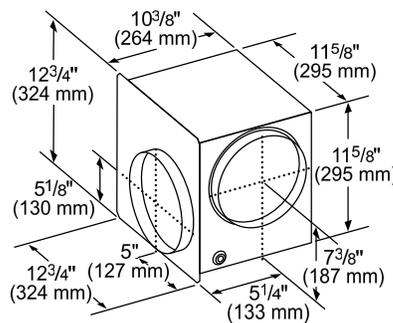

Mesures en pouces (mm)

#### ACCESSOIRE REQUIS

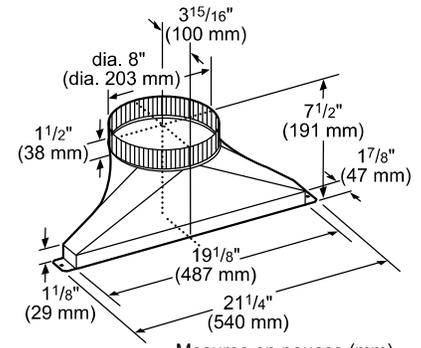

Mesures en pouces (mm)

#### VTD600P – 600 PCM

Le ventilateur flexible de 600 PCM peut être installé avec un ventilateur interne ou de conduit

#### CVT8


La transition ronde de 8 po permet une ventilation à l'arrière ou au bas. À utiliser avec le ventilateur VTD600P dans une installation de conduit, et les conduits avec des raccords ronds de 8 po.



\*Pour les applications de conduits descendants avant uniquement, le panneau électrique doit être monté à distance. Le panneau électrique peut aussi être monté à distance dans d'autres configurations d'évacuation si désiré. Le câble de rallonge de 5 pi EXTNCES est un accessoire offert en option pour connecter une hotte à aspiration descendante à un panneau électrique placé à distance. Se référer au manuel d'installation.

**REMARQUE :** Certaines applications peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Les évacuations latérales et arrière nécessitent un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et/ou le réseau de conduits. Se référer au manuel d'installation.

#### ACCESSOIRES EN OPTION

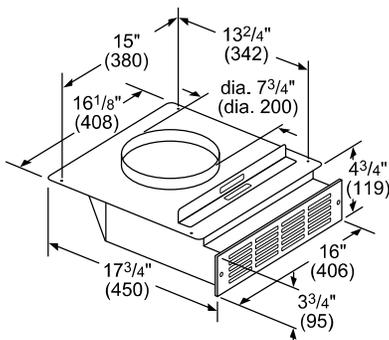

#### ENSEMBLE DE RECIRCULATION UCVRECIRC

Inclus 1 filtre à charbon et 1 plaque d'évent en grillage métallique (ventilateur vendu séparément). Utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques seulement.  
 Mesures en pouces (mm)



#### FILTRE À CHARBON DE RECHANGE UCVFILTER

Inclus 1 filtre à charbon de rechange pour l'ensemble de recirculation UCVRECIRC



#### ENSEMBLE DE GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DE TABLE DE CUISSON AU GAZ POUR HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE UCV36ST

Comprend les garnitures, le joint d'étanchéité, la grille métallique et les attaches. Requis pour les installations avec tables de cuisson au gaz de 36 po.



#### EXTNCES5

Ce câble de 5 pi permet de déplacer le panneau électrique afin d'offrir une flexibilité d'installation complète pour toutes les configurations de conduits lors de l'installation de l'aspiration descendante. Possibilité de connecter deux câbles ensemble pour former un câble de 10 pieds.


# UCVP36XS

## HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO


SÉRIE MASTERPIECEMD



### INSTALLATION DE VENTILATEUR FLEXIBLE – EXEMPLE D'ÉVACUATION LATÉRALE AVEC CONDUIT RECTANGULAIRE ÉTROIT DE 2 PI

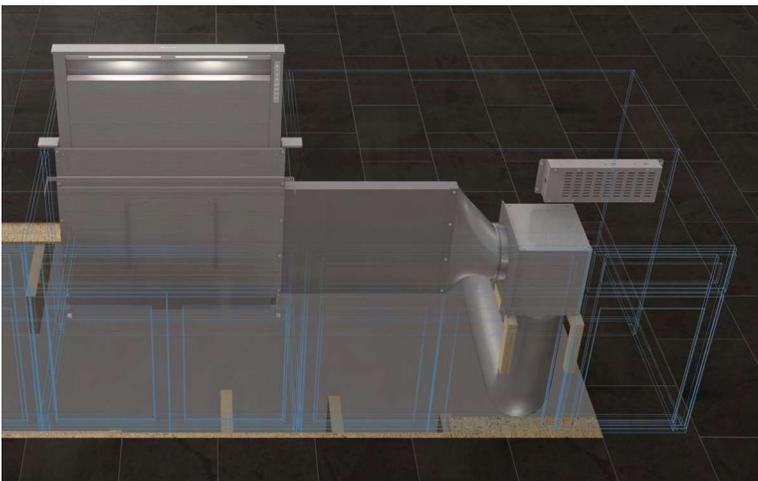


#### ACCESSOIRES REQUIS

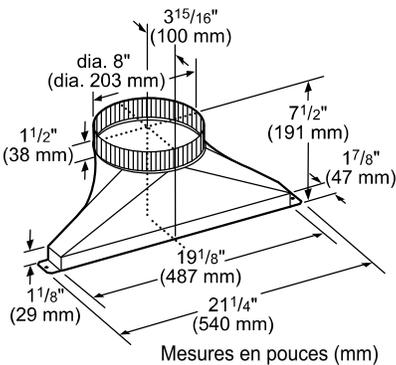


#### CVTSIDE8

Transition ronde de 8 po pour connecter CVDUCT2 à VTD600P. À utiliser avec le ventilateur VTD600P dans une installation de conduit, et les conduits avec des raccords ronds de 8 po.

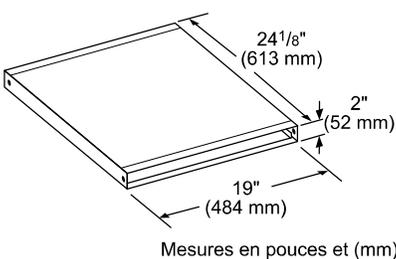

#### CVDUCT2

Conduit rectangulaire de 2 pi de longueur x 1 7/8 po de profondeur et 19 po de largeur. La transition CVDUCT2 est nécessaire pour connecter directement le CVDUCT2 aux côtés ou à l'arrière du boîtier à aspiration descendante. Peut être utilisé comme rallonge pour évacuer l'air à travers une armoire ou un mur, et peut être coupé pour en modifier la longueur. Pour une utilisation avec l'installation d'applications de ventilateurs de conduit ou externes avec CVTSIDE6, CVTSIDE8 et CVTSIDE10.

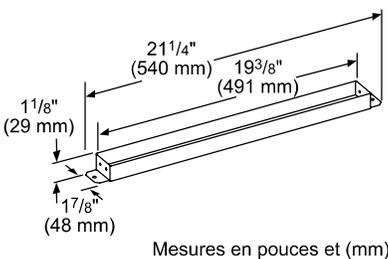

#### CVTRECT2


Transition nécessaire pour raccorder le conduit rectangulaire CVDUCT2 au boîtier à aspiration descendante à gauche, à droite ou à l'arrière



#### APPLICATION

- Options d'évacuation latérale pour préserver l'espace de rangement précieux de la cuisine ou si le système de conduits se prête mieux à cette configuration\*
- Un conduit rectangulaire étroit de 2 pi est disponible pour placer le ventilateur flexible dans des endroits tels que les coins inutilisés dans les applications en îlots ou péninsules
- Le ventilateur doit être accessible pour l'entretien
- Coude et conduits non inclus


#### VENTILATEUR REQUIS

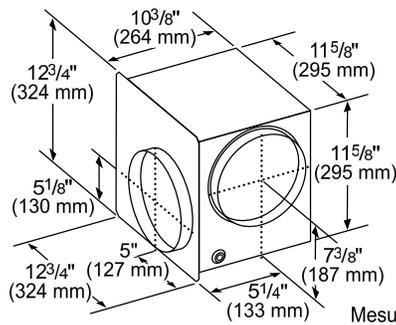

#### VTD600P - 600 PCM

Le ventilateur flexible de 600 PCM peut être installé comme un ventilateur interne ou de conduit

#### ACCESSOIRES EN OPTION

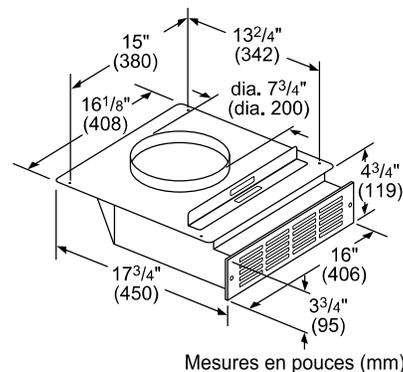

#### ENSEMBLE DE RECIRCULATION UCVRECIRC

Inclus 1 filtre à charbon et 1 plaque d'évent en grillage métallique (ventilateur vendu séparément). Utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques



#### FILTRE À CHARBON DE REMPLACEMENT UCVFILTER

Inclus 1 filtre à charbon de remplacement pour l'ensemble de recirculation UCVRECIRC



#### ENSEMBLE DE GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DE TABLE DE CUISSON AU GAZ POUR HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE UCV36ST

Comprend les garnitures, le joint d'étanchéité, la grille métallique et les attaches. Requis pour les installations avec tables de cuisson au gaz de 36 po.



#### EXTNCES

Ce câble de 5 pi permet de déplacer le panneau électrique afin d'offrir une flexibilité d'installation complète pour toutes les configurations de conduits lors de l'installation de l'aspiration descendante. Possibilité de connecter deux câbles ensemble pour former un câble de 10 pieds.



\*Pour les applications de conduits descendants avant uniquement, le panneau électrique doit être monté à distance. Le panneau électrique peut aussi être monté à distance dans d'autres configurations d'évacuation si désiré. Le câble de rallonge de 5 pi EXTNCES est un accessoire offert en option pour connecter une hotte à aspiration descendante à un panneau électrique placé à distance. Se référer au manuel d'installation.

REMARQUE : Certaines applications peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Se référer au manuel d'installation.

PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

# UCVP36XS

## HOTTE DE LUXE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 37 PO

SÉRIE MASTERPIECE<sup>MD</sup>




PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE


PRÉLIMINAIRE

### INSTALLATION DE VENTILATEUR FLEXIBLE – EXEMPLE DE RECIRCULATION

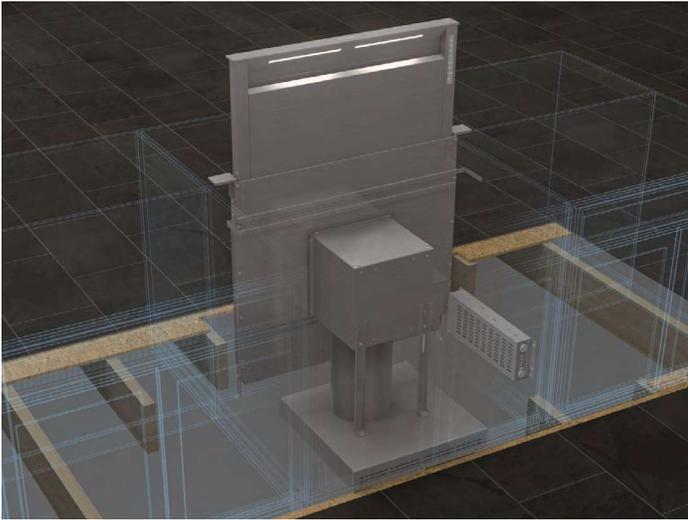


#### APPLICATION

- Permet une installation d'aspiration descendante sans conduit en éliminant le besoin d'évacuer l'air vers l'extérieur de la maison\*
- Le module de recirculation et le positionnement de la plaque d'évent en grillage métallique peuvent pivoter pour un positionnement flexible de l'évacuation
- Coude et conduits non inclus
- Utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques

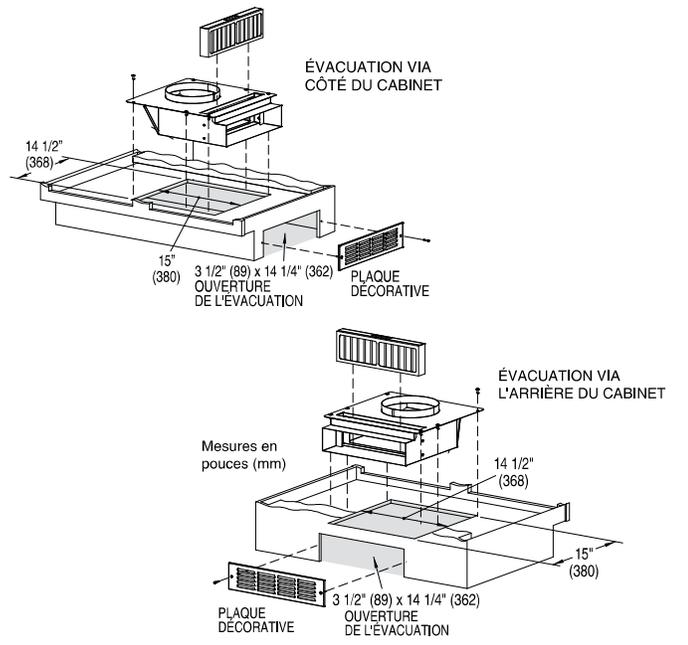


#### VENTILATEUR REQUIS

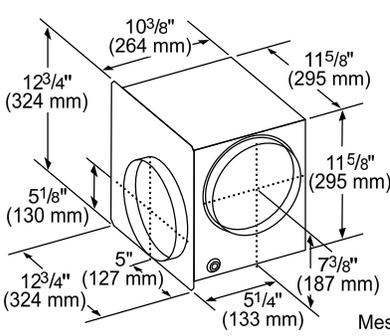

#### VTD600P – 600 PCM

Le ventilateur flexible de 600 PCM peut être installé comme un ventilateur interne ou de conduit

#### ACCESSOIRES REQUIS

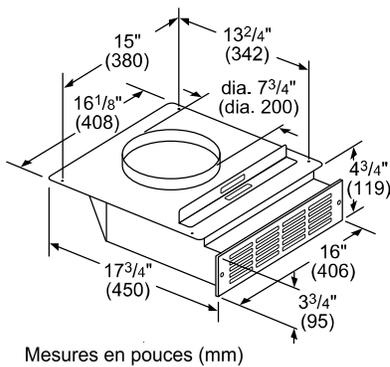

#### ENSEMBLE DE RECIRCULATION UCVRECIRC

Inclus 1 filtre à charbon et 1 plaque d'évent en grillage métallique (ventilateur vendu séparément). Utiliser uniquement avec les tables de cuisson à induction/électriques

#### ACCESSOIRES EN OPTION



#### FILTRE À CHARBON DE RECHANGE UCVFILTER

Inclus 1 filtre à charbon de rechange pour l'ensemble de recirculation UCVRECIRC



#### ENSEMBLE DE GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DE TABLE DE CUISSON AU GAZ POUR HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE UCV36ST

Comprend les garnitures, le joint d'étanchéité, la grille métallique et les attaches. Requis pour les installations avec tables de cuisson au gaz de 36 po.



#### EXTNCE5

Ce câble de 5 pi permet de déplacer le panneau électrique afin d'offrir une flexibilité d'installation complète pour toutes les configurations de conduits lors de l'installation de l'aspiration descendante. Possibilité de connecter deux câbles ensemble pour former un câble de 10 pieds.

\*Pour les applications de conduits descendants avant, le panneau électrique doit être monté à distance. Le câble de rallonge de 5 pi EXTNCE5 est un accessoire offert en option pour connecter une hotte à aspiration descendante à un panneau électrique placé à distance. Se référer au manuel d'installation.

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.